
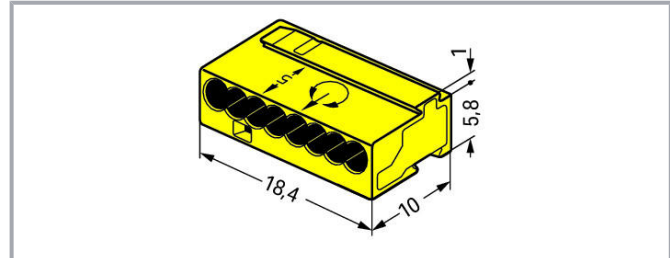


Информационен лист | Номер на артикул: 243-508

Конектор за разклонителни кутии MICRO PUSH WIRE®; за твърди проводници; Ø 0,8 mm; 8-проводн.; светлосив капак; Температура на околния въздух макс. 60°C; жълт

www.wago.com/243-508

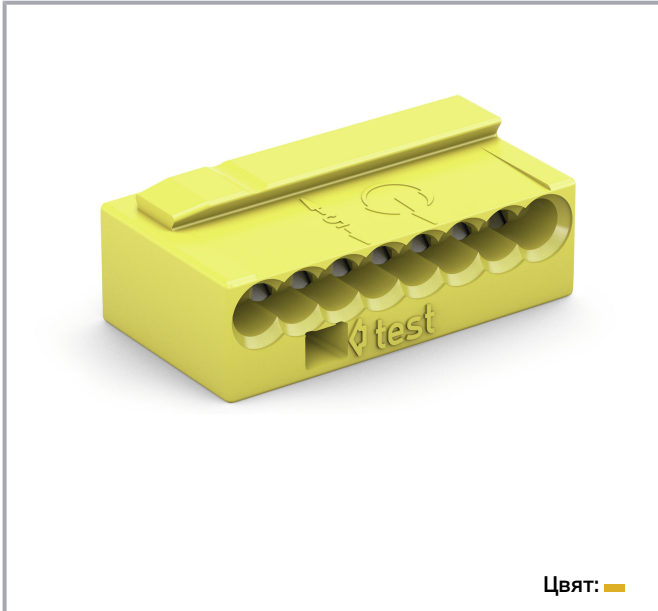

Описание на артикула

Safety information 1:

When using conductors of the same diameter, Ø 0.5 mm/24 AWG or Ø 1 mm/18 AWG are also possible.

Данни

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Ratings per	EN 60664
Nominal voltage (II/2)	100 V
Rated surge voltage (II/2)	1,5 kV
Rated current	6 A
Legend (ratings)	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Connection data

Connection technology

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



	PUSH WIRE®
Actuation type	Push-in
Connectable conductor materials	Copper
Conductor diameter	0,6 ... 0,8 mm
Strip length	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Total number of connection points	8
Total number of potentials	1
Number of connection types	1
Number of levels	1
Wiring type	Side-entry wiring

Physical data

Width	18,4 mm / 0.724 inch
Height	6,8 mm / 0.268 inch
Depth	10 mm / 0.394 inch

Material data

Color	yellow
Fire load	0,019 MJ
Weight	1,4 g

Environmental requirements

Surrounding air temperature (operation)	60 °C
Continuous operating temperature	105 °C

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918502726
Customs tariff number	85369010000

Одобрения / Сертификати

Country specific Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ССА	EN 60998	NTR NL

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



DEKRA Certification B.V.

7486

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2

70048857

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2



70048857

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.


EN 60998

2193300.01

Ship Approvals


Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	LR Lloyds Register	EN 60998	04/20013 (E8)

UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Съвместими продукти

Mounting adapter

	Артикул №: 243-112 Монтажен адаптер; за 4 конектора; Серия 243; за винтов монтаж/монтаж на DIN 35 шина; оранжев	www.wago.com/243-112
	Артикул №: 243-113	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Монтажен адаптер; за 6 конектора; Серия 243; за винтов монтаж/монтаж на DIN 35 шина;
оранжев

www.wago.com/243-113**Marking accessories****Артикул №: 210-332/575-103**

Маркиращи ленти; като лист DIN A4; МАРКИРАНО; 1-12 (160x); Височина на маркировъчната
лента: 3 mm; Дължина на лентата 182 mm; Хоризонтално маркиране; Самозалепващ; бял

www.wago.com/210-332/575-103**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

243-508 X81 - Datei	19.02.2019 г.	xml 3,3 kB	Изтегляне
------------------------	---------------	---------------	-----------

243-508 doc - Datei	17.05.2017 г.	doc 25,6 kB	Изтегляне
------------------------	---------------	----------------	-----------

Additional Information

Technical explanations	3.04.2019 г.	pdf 2,2 MB	Изтегляне
------------------------	--------------	---------------	-----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

EPLAN Data Portal 243-508		URL	Изтегляне
---------------------------	--	-----	-----------


WSCAD Universe 243-508		URL	Изтегляне
------------------------	--	-----	-----------

Бележки за инсталиране**Conductor termination**


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com


Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

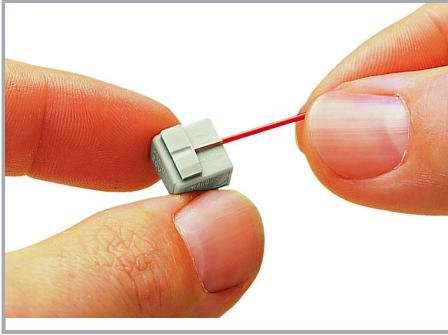

Strip solid conductors to 5 ... 6 mm (0.19 ... 0.23 inch).

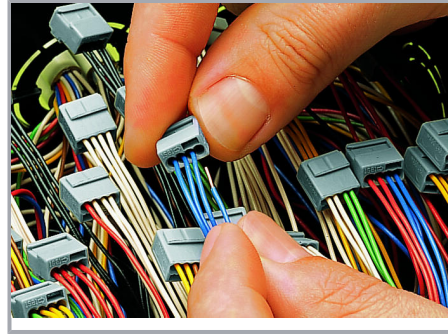


Termination: Insert the stripped solid conductor until it hits the backstop.

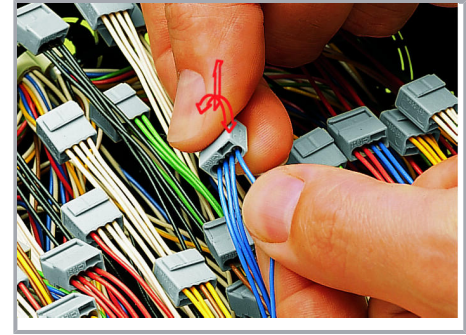

Removal: Hold conductor to be removed and twist alternately left and right while pulling the connector.


Installation

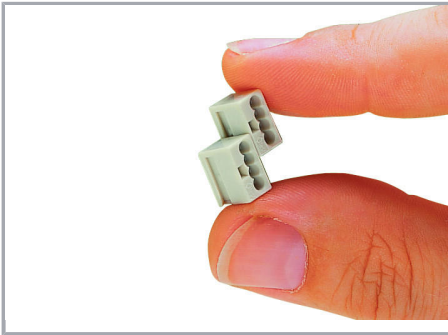

Connector strips:

Assembling modular connectors into connector strips.

Commoning

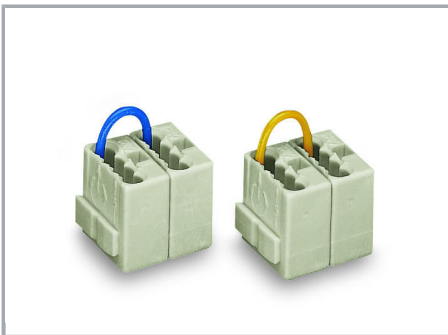

Commoned connector strips

Testing

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Testing via test port opposite to conductor entry.



The 243 Series can be used in both communication and alarm systems according to the VdS (German Association of Property Insurers) guidelines.

No general approval is given to PUSH WIRE® connectors by the VdS association. The connectors must be tested together with the different parts of the system.

The requirements for connectors are specified in the VdS guidelines for junction boxes (VdS 2116) in section 8.7: "The junction box connectors must be designed to guarantee a reliable and stable connection."

The verification of the fulfillment of these requirements is documented in the VDE test report No. 2574-1440-4031 for the insulated 243 Series PUSH WIRE® Connectors.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.